


Alkacid-Anlage Lützkendorf.

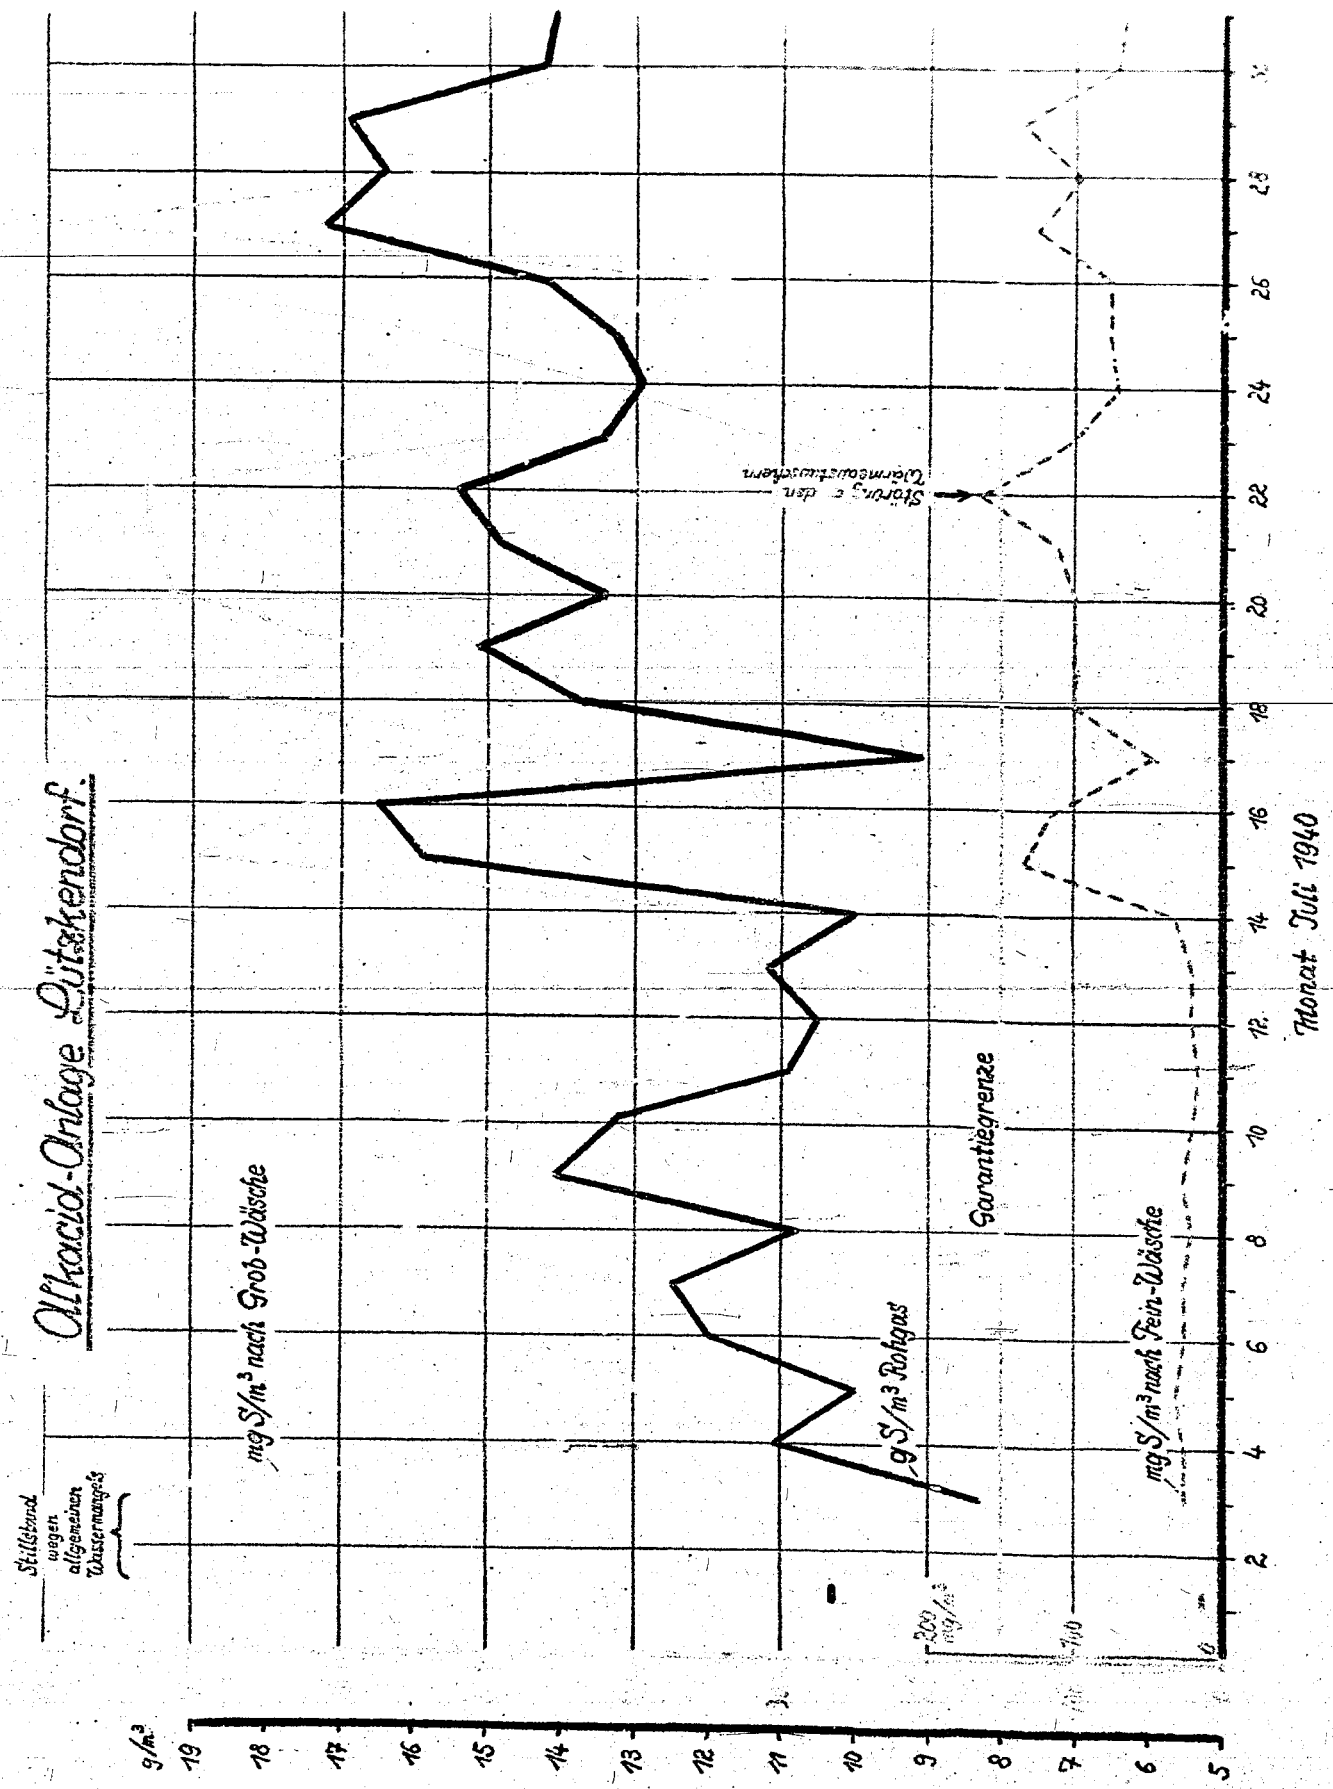

Stillschub  
wegen  
allgemeinen  
Wassermangels

mg S/m<sup>3</sup> nach Grob-Wäsche

mg S/m<sup>3</sup> Rohgas

Garantiegrenze

mg S/m<sup>3</sup> nach Fein-Wäsche

Störung e. den  
Wärmeaustauschers

Monat Juli 1940

Menge

A K S A F E T Y A F L I L M A