


Abteilung 4. Kondensation

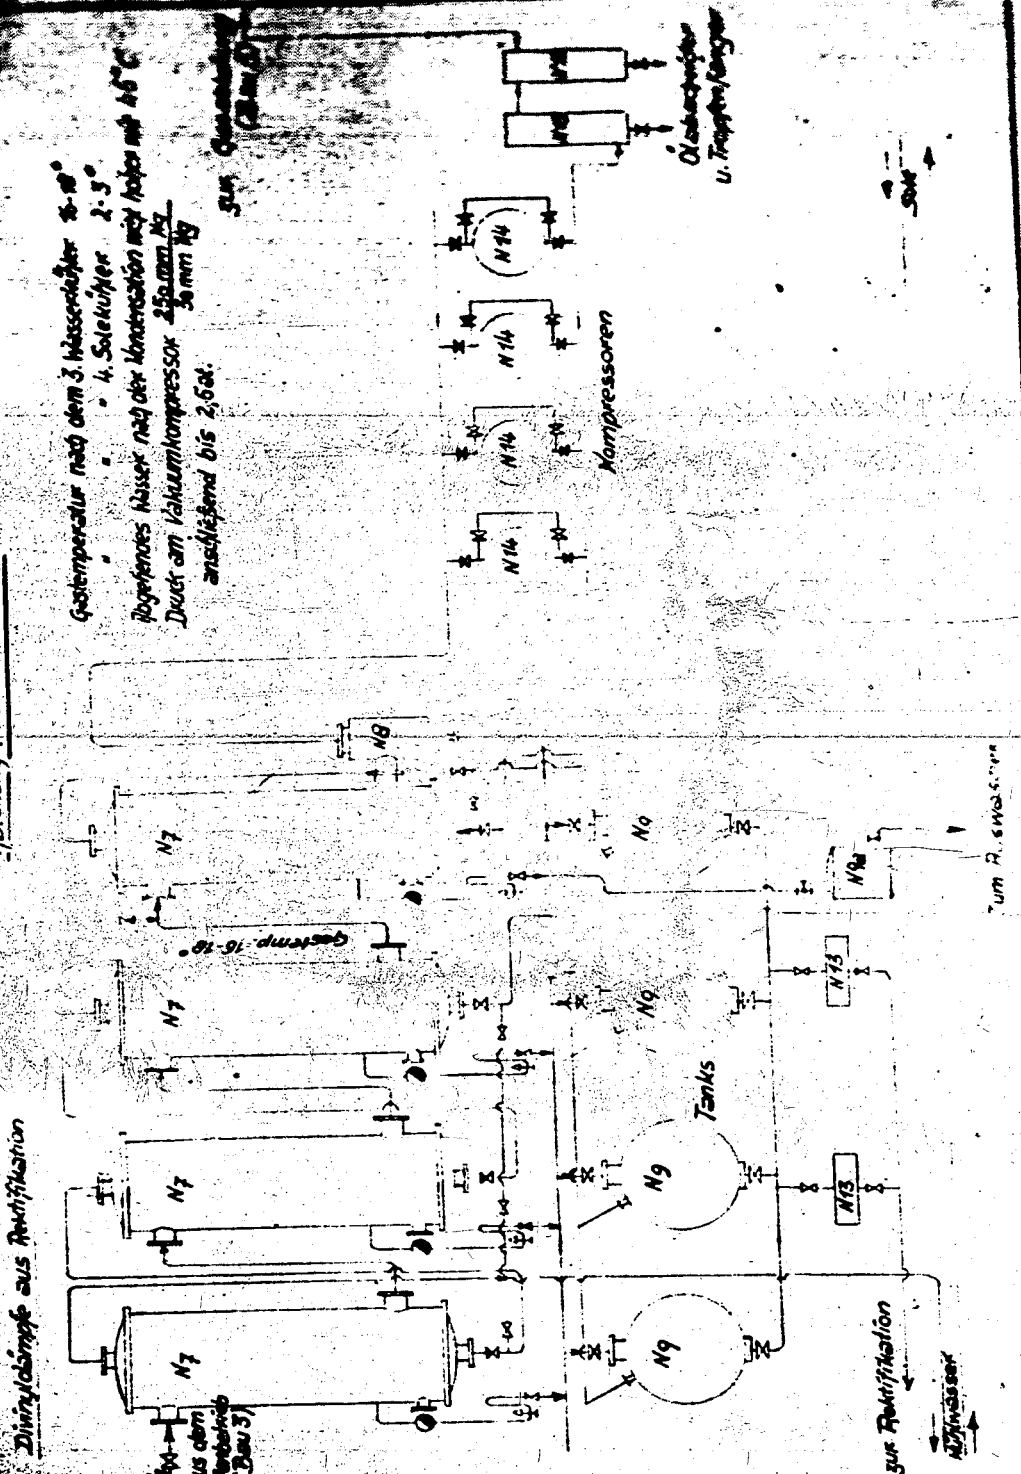

Gastemperatur nach dem 3. Wasserkühler 16-18°  
 4. Solekühler 2-3°  
 überflüssiges Wasser nach der Kondensation wird abgeleitet mit 16°C  
 Druck am Vakuumkompressor 25 mm Hg  
 anschließend bis 2,6at.

zum Gesamtsystem (2. Bauart)

Kompressoren

Ölabscheider u. Tropfenfänger

Perforierte Abtropfschale  
 Längsbohrung im Durchmesser 10 mm  
 1-27

Maßstab

Drehverhältnisse nach DIN 50

zur Rektifikation  
 Abwasser

Zum R. e. Wasser