

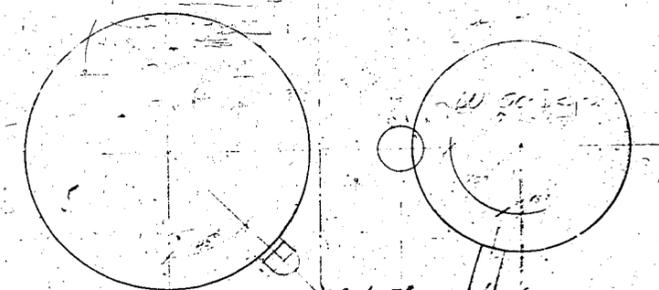
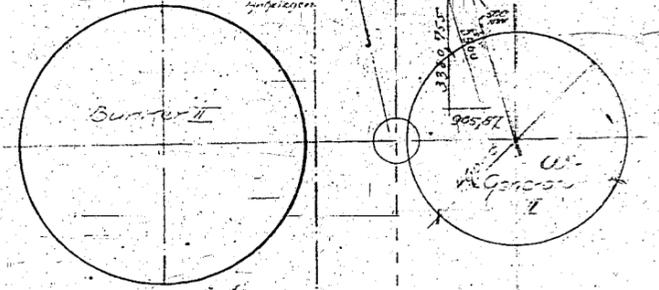


Prüfung der Größeren Linie
mit dem Maßstab 1:1000

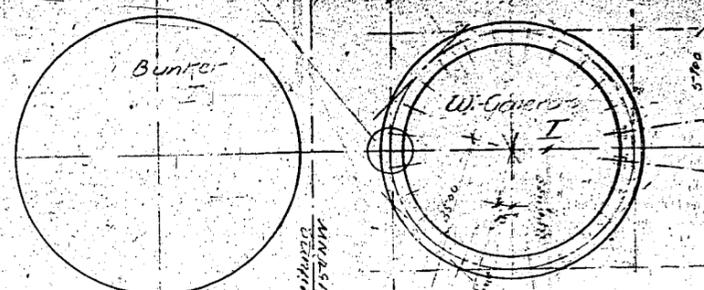

24. Durchmesser
420 mm
1/2 Umlauf

Höhenquoten zum Antriebsgenerator-W-Generator

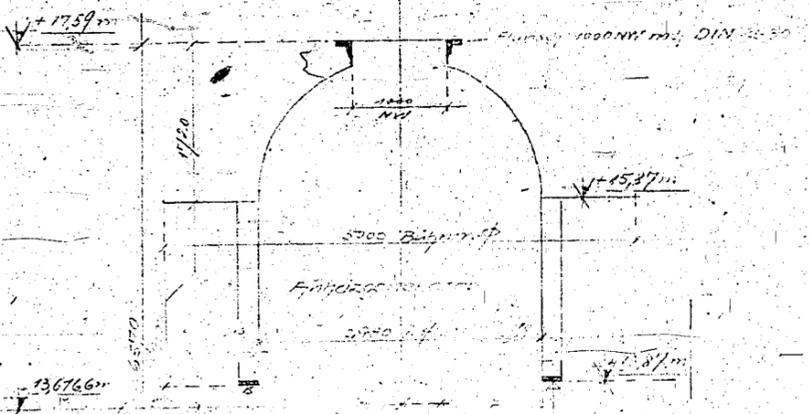

Zeichnung zum Bestimmen
der Höhenquoten

A.T.A.-Zählung Verwaltung
Drahtloshaus 27. Okt. 1938
Braunkohlen-Benzin A-Q
Werk Zeitz

Mineralöl-Belegschaft m. b. H.
Werk Zeitz
Bl. 54-1

Treibstoff-Anlage
Zeitz

Geändert:	W-Generatoranlage Zeitz
5.12.37	
27.12.37	
2.1.38	
22.1.38	
20.2.38	