


Wintershall

Werk Lützkendorf

Technische Produktionsmöglichkeit. (entsprechend Bauprogramm.) 1)
 in Abhängigkeit der Versorgung mit Dampf und Strom.


15% Reserve für Energieverluste

2168-30/4.03-85

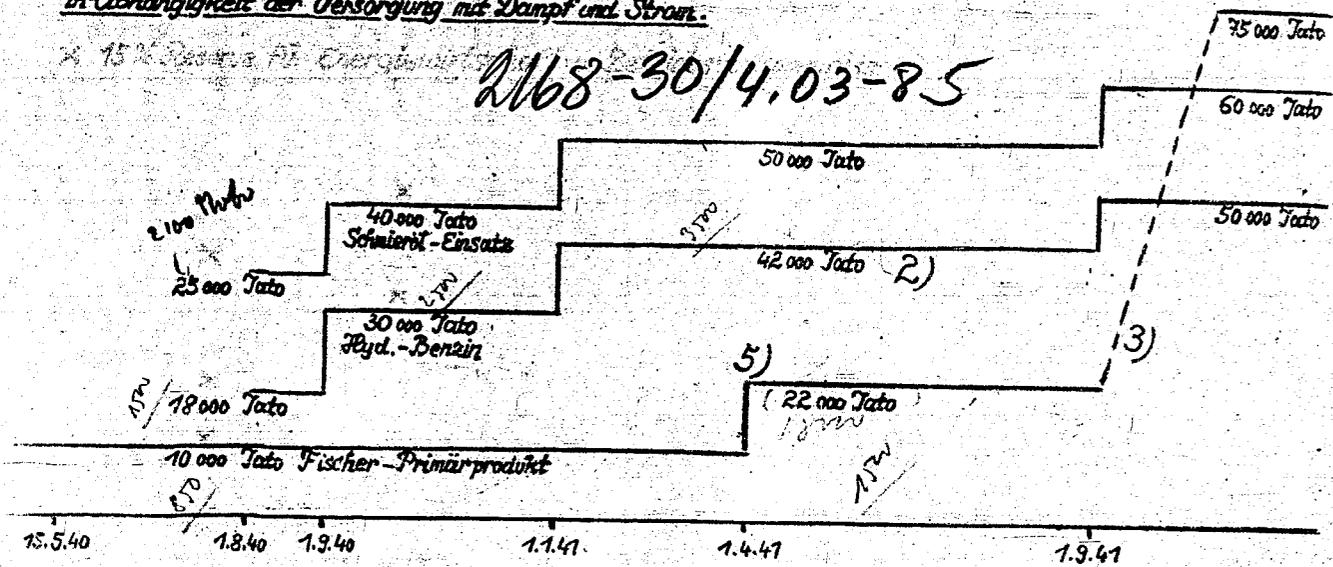

- 1) Dies Programm wäre technisch möglich bei Einhaltung der Bautermine. Wie weit das Programm durch Betriebsführung, durch Betriebsstörungen und Brennstoffbelieferung, Co-Kontaktlieferung etc. beeinflusst wird, läßt sich nicht übersehen.
- 2) Nur nominell, eff. niedriger H_2 nur 85-86%ig und damit Leistung der Hydrierung beschränkt. Leistung kann erst nach Inbetriebnahme festgestellt werden.
- 3) Bauprogramm und Fertigstellung der Gaserweiterung liegt noch nicht fest.

Bauprogramm nach Angabe Wintershall.

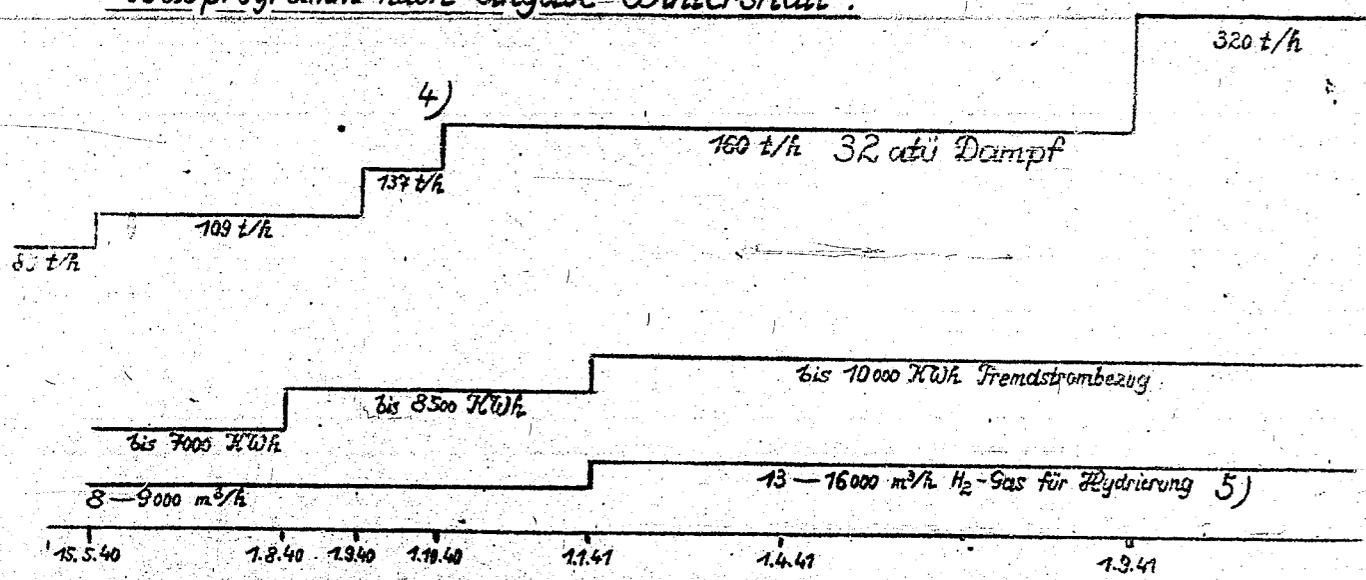

- 4) Erhöhung für Heizdampf benötigt
- 5) Die Erweiterung ist noch nicht bestellt, soll aber nach Angabe von Dr. Engel vom 13.4. am Jahresende fertig sein. (nach unserer Ansicht nicht möglich!)

15.4.40 *Label*